

全L協事業30第198号
平成31年3月27日

正会員 各位

(一社)全国LPガス協会

家庭用コージェネレーションシステムの運転音の対応について(お願い)


標記につきましては、去る平成29年12月26日に経産省より同システムから生じる運転音による不眠等の症状発生に関する消費者安全調査委員会からの意見を踏まえ、所要の対策を講じるよう要請を受け、正会員各位に周知しておりました。

この度、同省より、上記対策にともない別添の販売事業者等における同システムの運転音に関する申し出の対応フロー(例)を作成したことから、早急に周知するよう依頼がありました。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようお願いいたします。

以上
発信手段：メール
事業推進部：瀬谷

販売事業者等における家庭用コージェネレーションシステムの 運転音に関する申し出の対応フロー(例)

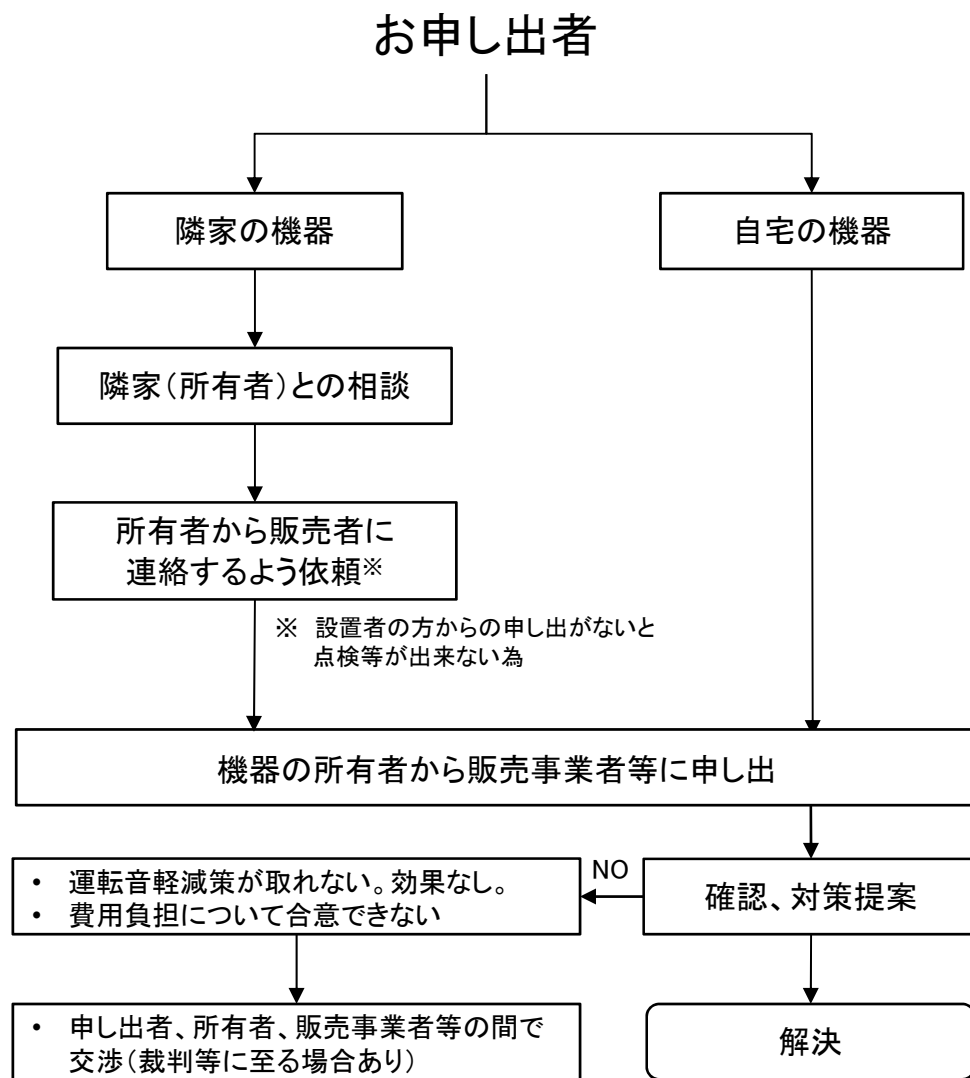

※ 販売事業者等とは、都市ガス会社のほか、機器メーカーやハウスメーカー、LPG特約店などを含みます。

確認、対策提案のフロー

